

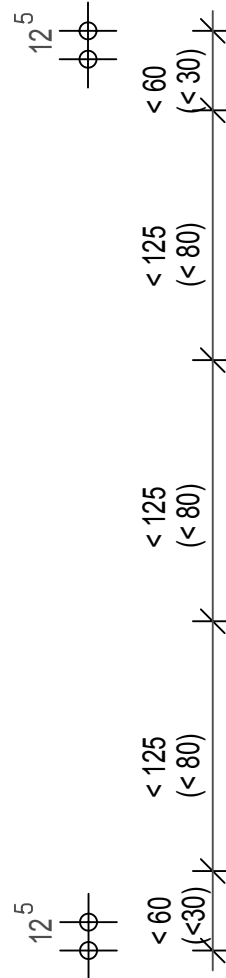



Systemgrundriss

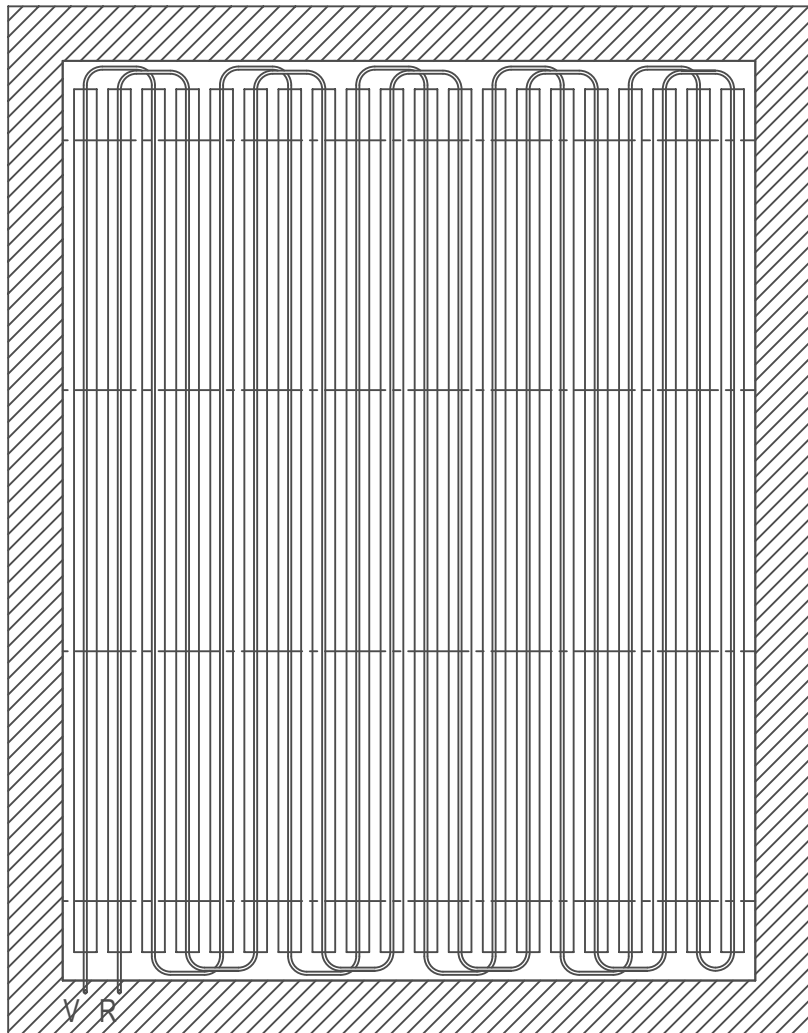


Klimasandekke direkt montiert

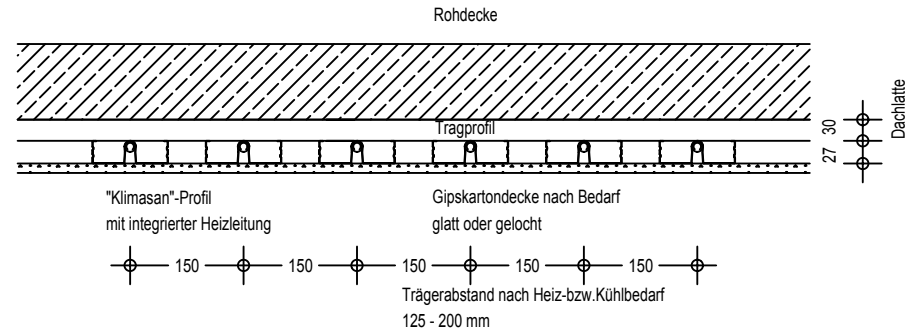


Klimasandekke abgehängt montiert

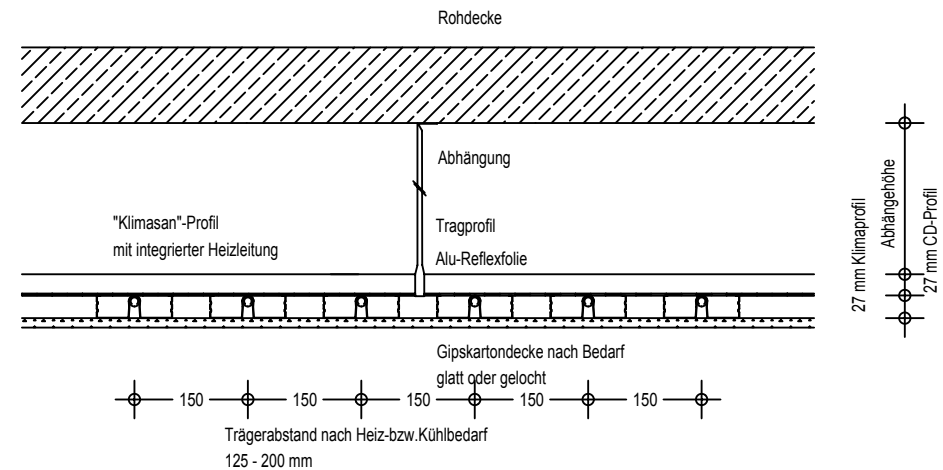


Als Abhängung sind zugelassene Abhängungen mit einer Traglast von 0,4 kN zu verwenden. Abstand der Abhänger < 80 cm, bei Deckengewicht von < 30 kg/qm



Einteilung bzw. Länge der Kreise/Raum
Angaben der hydraulischen Berechnung
beachten !



technische Änderungen vorbehalten



KLIMATOP GMBH
Benninger Strasse 70
87700 Memmingen
Tel.: 08331 92767 0
Fax.: 08331 92769 29
service@klimatop.info

PROJEKT Klimasan Heiz- und Kühldecke
PLANINHALT Systemgrundriss

MASSTAB
1:33/1:10

Gezeichnet:
schm

DATUM
08.07.2014

PLAN-NR.
7

H/B = 210.0 / 297.0 (0.06m²)

Allplan 2003